


**RZUT 1 PIĘTRA**  
konstrukcja skala 1:100

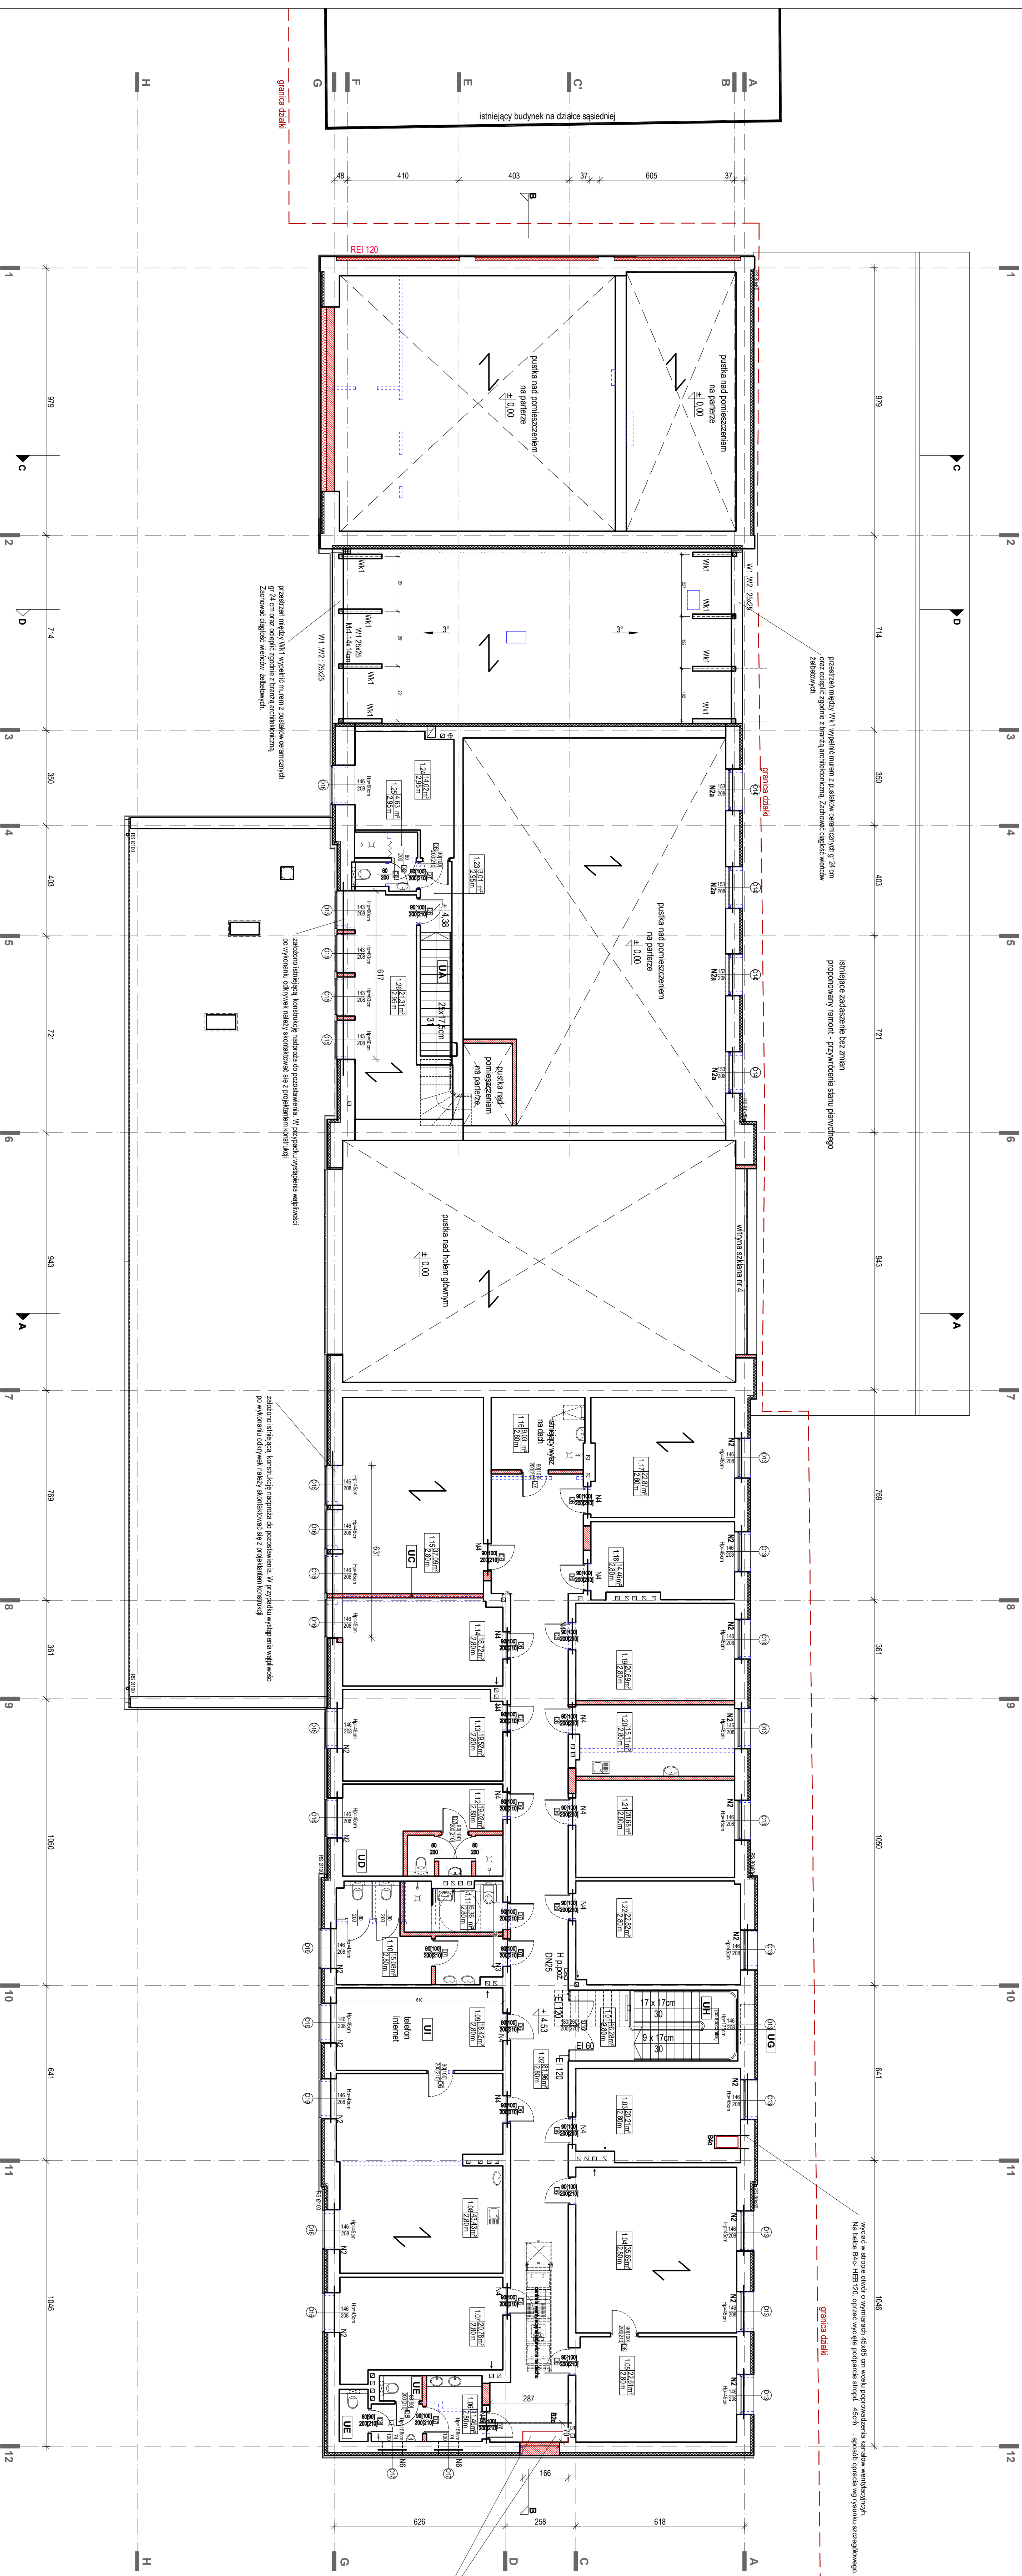

Zastawienie nadproży poprzecznych			
Lp.	oznaczenie	opus nadproża	liczba nadproży
1	N2a	21146 zastawienie na gr. 16cm kątowe przekształcenie gr.1 i odśrodk 100x60x20 sz.6, słupki 150x150x20 sz.2, belki podporne 150x124x80 sz.2 z przegubami 4 kolumny 117,2 belki na prownie 34x8x114 i 18	4
2	N2	21146 zastawienie na gr. 16cm kątowe przekształcenie nadprożniakom gr.1 i odśrodk 100x60x20 sz.6, przekazy gr.1ne słupki 150x150x20 sz.2, belki podporne 150x124x70 sz.2 z przegubami 4 kolumny 117,2 belki na prownie 30x8x102 sz.9	17
3	N3	21200 zastawienie na gr. 16cm kątowe przekształcenie nadprożniakom gr.1 i odśrodk 150x62x20 sz.6, przekazy gr.1ne słupki 150x150x20 sz.2 z przegubami 4 kolumny 117,2 belki na prownie 41x8x177 sz.16	1
4	N4	21120 zastawienie na gr. 16cm kątowe przekształcenie nadprożniakom gr.1 i odśrodk 100x60x20 sz.6, przekazy gr.1ne słupki 150x150x20 sz.2, belki podporne 150x124x70 sz.2 z przegubami 4 kolumny 117,2 belki na prownie 26x8x104 sz.8	15
5	N5	21120 zastawienie na gr. 16cm kątowe przekształcenie nadprożniakom gr.1 i odśrodk 100x60x20 sz.6, przekazy gr.1ne słupki 150x150x20 sz.2, belki podporne 150x124x70 sz.2 z przegubami 4 kolumny 117,2 belki na prownie 26x8x104 sz.8	1
6	N6	21120 zastawienie na gr. 16cm kątowe przekształcenie nadprożniakom gr.1 i odśrodk 100x60x20 sz.6, przekazy gr.1ne słupki 150x150x20 sz.2, belki podporne 150x124x70 sz.2 z przegubami 4 kolumny 117,2 belki na prownie 26x8x104 sz.8	2
7			

wykonać nowy strop częściowo oparty obustronnie na ścianie i belce B2c, częściowo jak wspomnik oparty wyłącznie na B2c. belka B2c- HEB120

- Po studiach wykazało sprzeczność długości garbca na ścianach, w przypadku niestwierdzonego oparcia między ścianami nadprożną i żurawia. W tym celu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wykonano badania i stwierdzono, że nie ma potrzeby dodatkowego podparcia. W tym celu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wykonano badania i stwierdzono, że nie ma potrzeby dodatkowego podparcia. W tym celu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wykonano badania i stwierdzono, że nie ma potrzeby dodatkowego podparcia.

podczas schrania węgarów okiennych należy sprawdzić długość oparcia nadproża. W przypadku pozostawienia prawidłowej długości oparcia nadproża nie wymieniać przedmiotowych nadproży. Dotyczy nadproży okiennych : N2, N2a, N7, N7a, N12, N13

## LEGENDA

- ściany /słupki
- ściany /elementy wyrzucane
- ściany projektowane / zabudowa ścian
- słupki ocieplone ścian: styropian 12 cm

złożono oparcie stropu

uwaga : jeśli podczas prac rozbiórkowych napotka się elementy żelbetowe ( belki, podciąg, słupy ) należy wstrzymać prace i skontaktować się z projektantem

[illegible]